

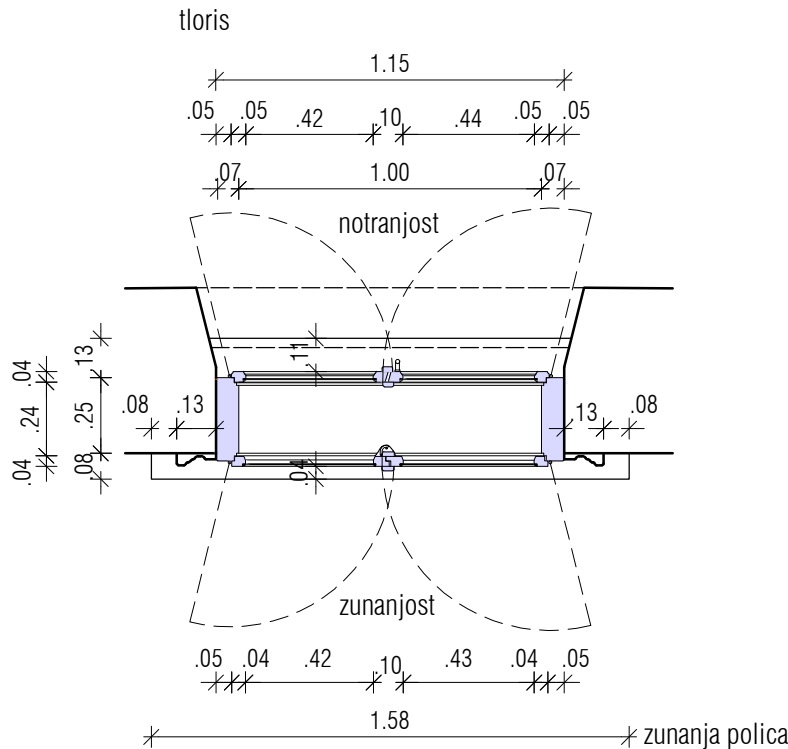
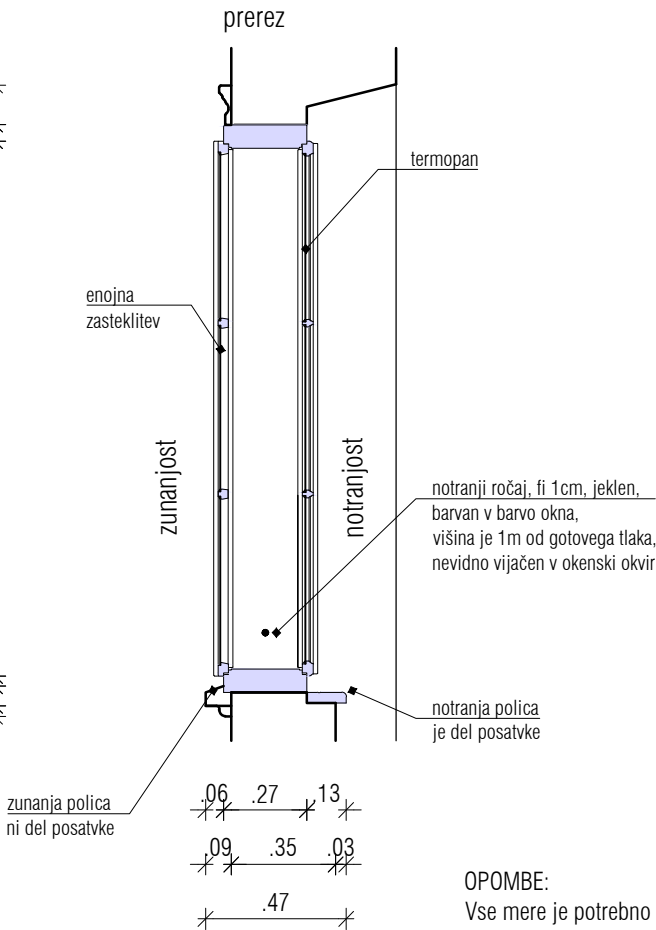
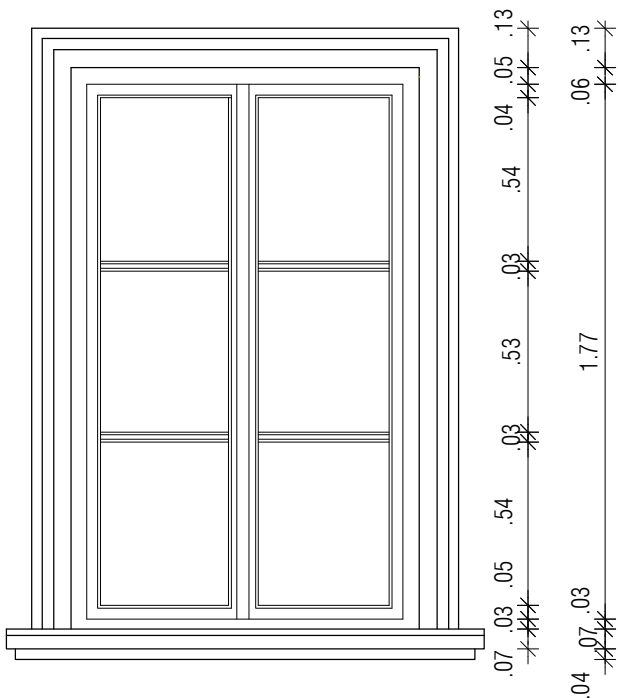


1 KOMAD OKNA SE IZVEDE TUDI KOT ODPRTINA ZA ODDIMLJANJE SKLADNO Z NAČRTOM POŽARNE VARNOSTI. VEZANO NA POŽARNO CENTRALO. ZA POZICIJO GLEJ NAČRT POŽANE VARNOSTI.

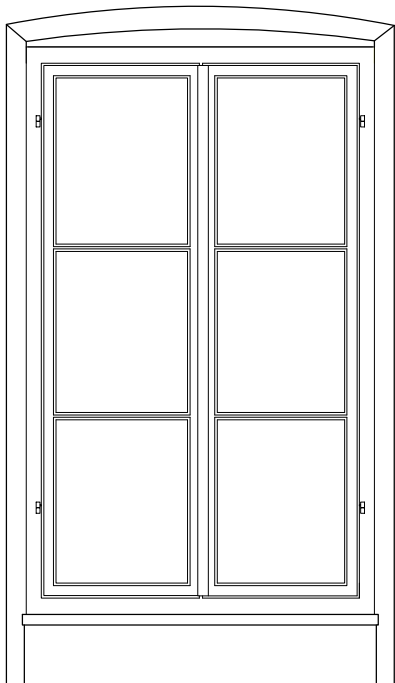

pogled notrnjost

pogled zunanjost

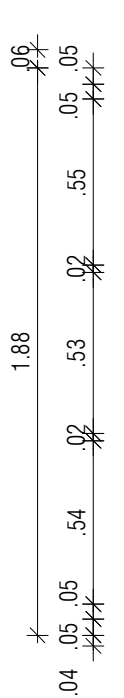

oznaka	2n001 / 2nN01	M=1:25
pozicija	okna v 2. nadstropju	
ново / obstoječe	izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih	
dimenzija zidarsko	115-116 x 190 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
parapet	76-89 cm (okno na stopnišču 170+36 cm)	
širina podboja	27.5 cm	
odpiranje	dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter	
količina	24 (15+9)	

**opis**

Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter. Okna se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle (glej Konservatorski načrt arhitekturni detajli mapa 4).

- izdela se dokumentacija stanja in pripravi mizarski načrti - je del postavke oken !
- stena: cca 53-87 cm
- zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohoštvo mora dosegati zvočno izolimnost vsaj  $R_w (C, C_{tr}) = 28$
- podboj: lesen, macesen, povezuje zunanji in notranji okenski krili
- zuanje krilo: leseno, macesen, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na tri polja po vzoru obstoječih oken
- zuanje krilo zasteklitev: 6 float
- notranje krilo: leseno, macesen, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na tri polja po vzoru obstoječih oken
- notranje krilo zasteklitev: 4/16WE/4  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- končna obdelava okna: barvni premaz na osnovi naravnih olj – bele barve, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvni odtonek določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- senčilo: 23 x notranji screen, okno na stopnišču brez senčila - senčilo ni del postavke
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura v naklonu
- notranja polica: da, lesena, globina cca 13cm, oz. po shemi, macesen obdelava in barva kot okno
- parapet: 76-89 cm (okno na stopnišču 170 cm)
- okovje: masivno patinirano medeninasto okovje – okovje potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- izvede se novo okno po vzoru obstoječega
- uporaba lepljenega lesa ni dovoljena
- na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic
- termopanska zasteklitev je dovoljena le na notranjih okenskih krilih
- okna so brez nadsvetlobe
- na fasadni strani je na zgornjem robu okna minimalen odkapni pas Alu zaščitne pločevine z minimalnim odkapnim robom, strojno krivljeno, po obstoječem detajlu, bavrvo in detalje izvedbe pisno potrdita pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto, Alu zasčitni odkap JE del postavke !
- notranji ročaj, fi 1cm, jeklen, barvan v barvo okna, max višina je 1m od gotovega tlaka (pozicija znotraj okna se prilagodi, glede na višino parapeta tako, da je končna višina ročaja zmeraj na 1m od gotovega tlaka), nevidno vijachen v okenski okvir, odprtina pod ročajem ne sme omogočati prehod predmetov s premerom več kot 12cm (po potrebi se doda 2 ročaja po višini, ki onemogočata prehod predmetov večjih od 12cm) vse del postavke okna
- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtini mogoča odstopnja,
- vsi mizarski detajli novih oken morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!  
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!  
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Zeto

investitor: Mestna občina Novo mesto	projekant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024