



prerez

pogled zunanjost

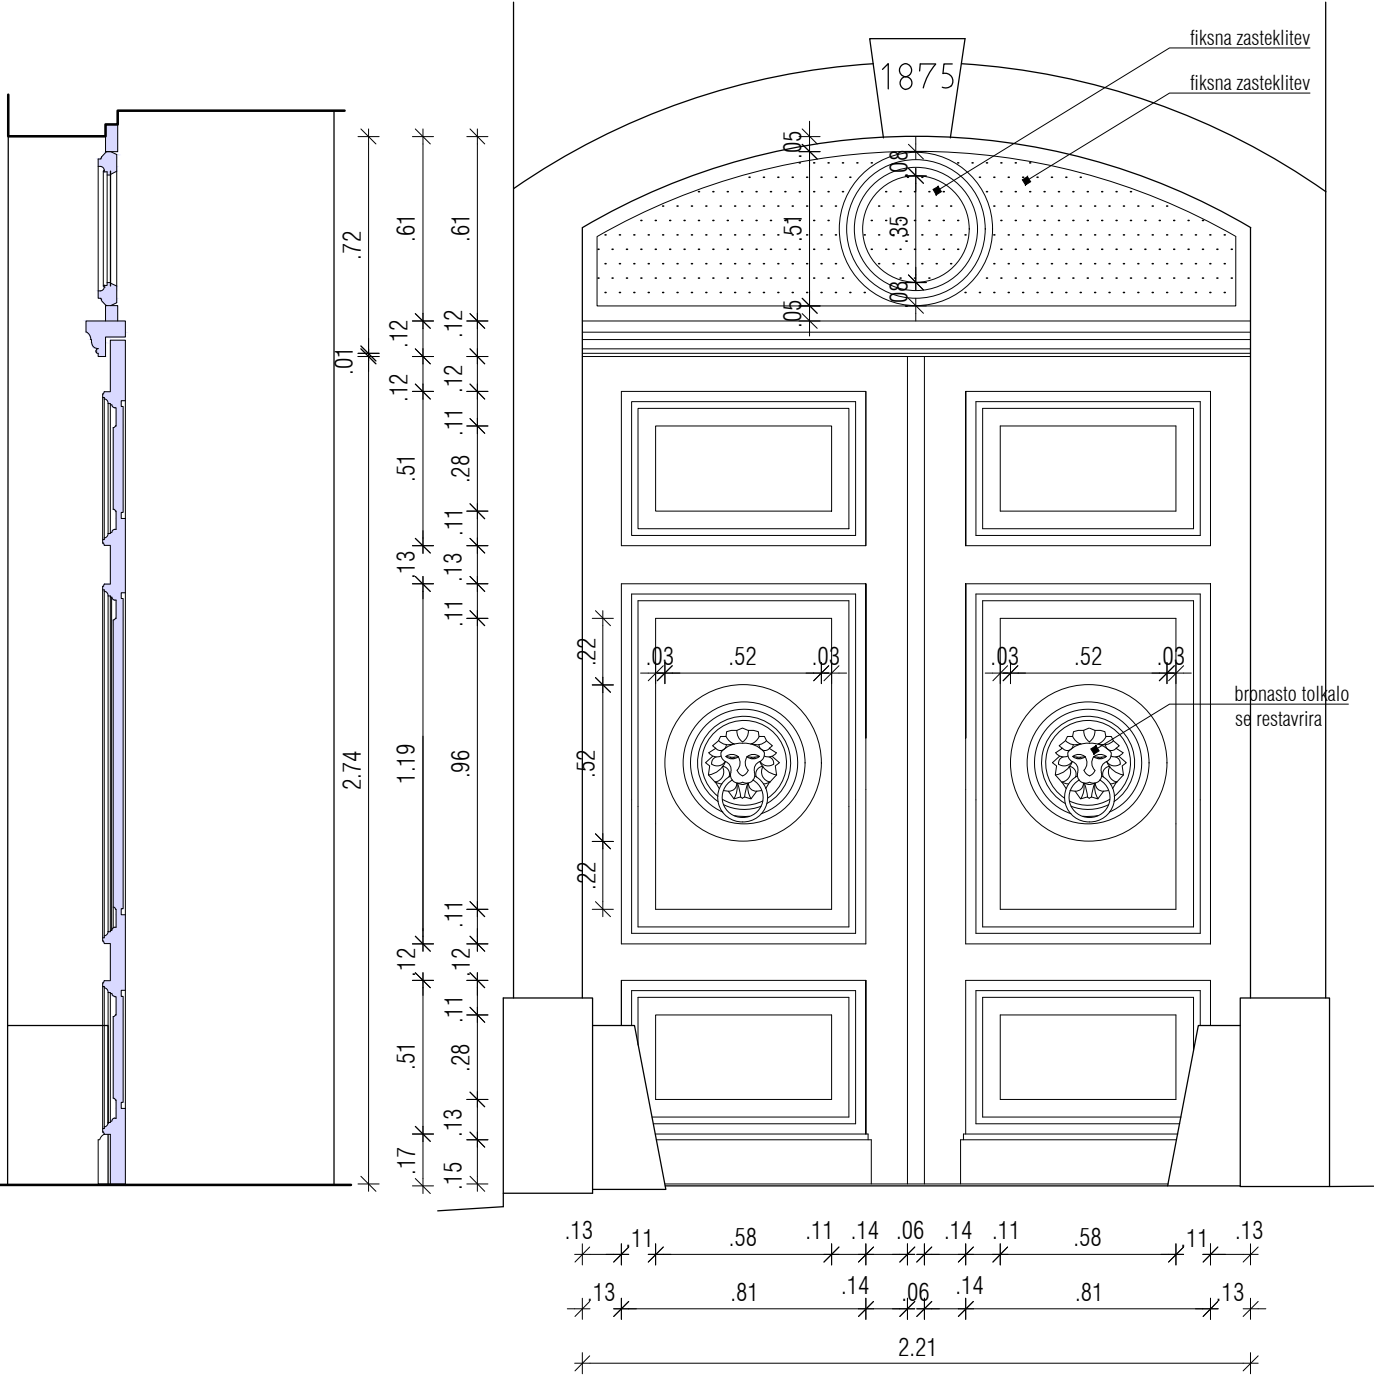

pogled notrnjost

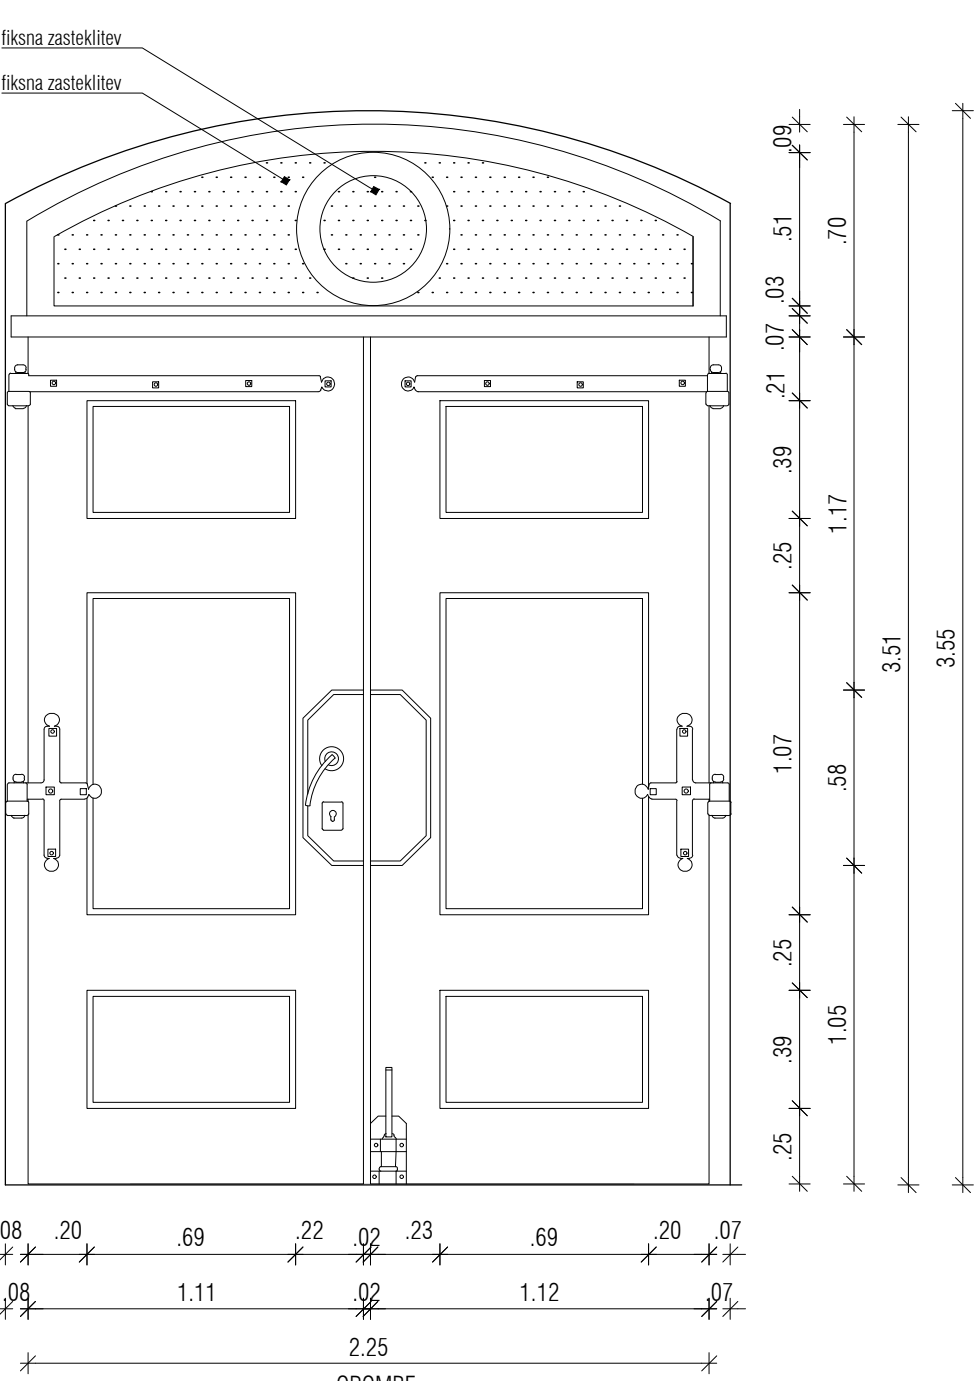

oznaka	pOV1	M=1:25
pozicija	vhodna vrata v pritličju - ZUNANJA	
ново / obstoječe	obstoječa vrata se restavirajo	
dimenzija zidarsko	239 x 355 cm	
dimenzija mizarsko	225 x 351 cm	
širina podboja	glej risbo	
odpiranje	dvokrilno, obojestransko	
količina	1	
opis	RESTAVRIRANJE - dvokrilnih lesnih masivnih vhodnih vrat. Vrata so profilirana z lazurnim rjavim premazom z nadsvetlobo z vtavljenim krogom. Vratini krili sta delnjeni na tri polja. V sredinskem polju je okrogel relief z rastlinskim vzorcem in bronasto levjo glavo s tolkalom.	

- izdela se dokumentacija stanja in pripravijo mizarski načrti
- je del postavke vrat!
- demontaža vatnih kril ter transport v restavratorski atelje (po potrebi),
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure,
- sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), notranji - nevidni del okovja se nadomesti z varnostno ključavnico na sistemski kjuč - za vse zunanje dostope stavbe,
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi),
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi),
- podboj se restavrira na mestu,
- barvni premaz na osnovi naravnih olj – rjave barve, barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto,
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito, pigmentirano,
- stekleni del nad vrati se po potrebi zamenja z enojnim (ne termopan !) jedkanim steklom, ki je po izgledu enako kot obstoječa zasteklitev.
- vrata morajo biti prilagojena tako, da omogočajo, da sta obe krili v času, ko se v stavbi odvijajo dogodki, stalno odprti - glej Načrt požarne varnosti

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!