


KRIŽANJE INSTALACIJ

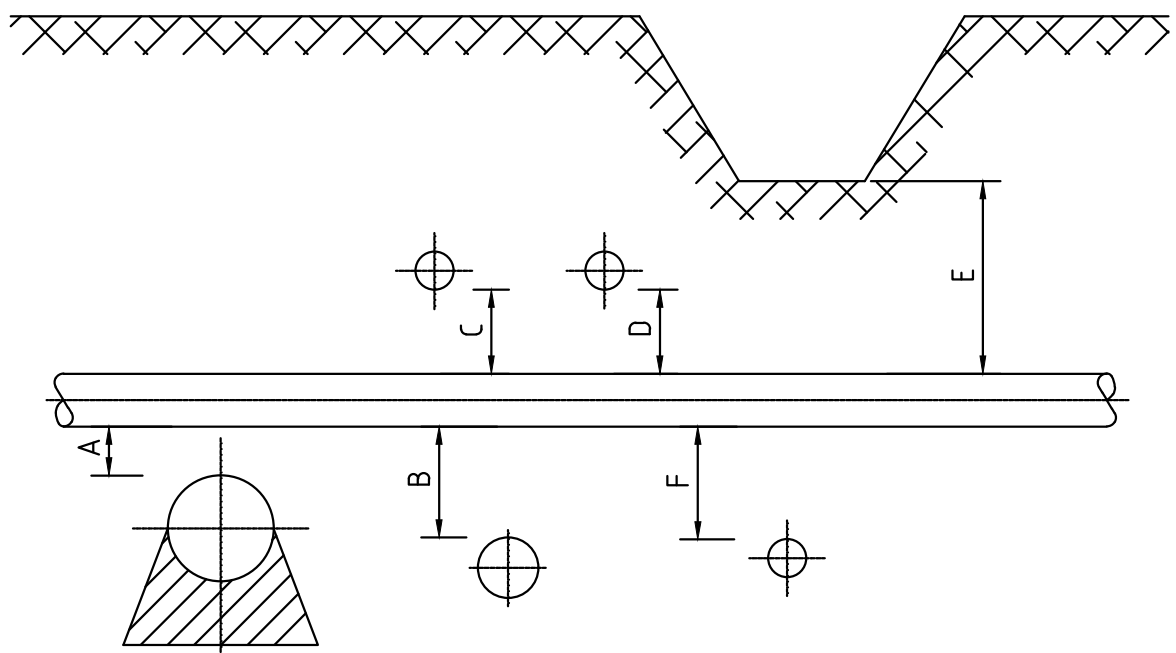


OBJEKT	min. svetla razdalja (m)	
	križanje	približevanje
Plinovod iz PE do odvodnih kanalov	0.2	0.6
Plinovod iz PE do vodovoda	0.2	0.6
Plinovod iz jekla do odvodnih kanalov	0.2	0.3
Plinovod iz jekla do vodovoda	0.2	0.3
Plinovodi med seboj	0.2	0.6
Plinovod do visoko napetostnih kablov	0.3	0.5
Plinovod do informacijskih kablov	0.3	0.5
Plinovod do vodov kemične industrije	0.2	0.5
Plinovod do jam in jarkov	0.2	0.3
Plinovod iz PE do daljinskega vodovoda	1.0	1.0
Plinovod iz jekla do daljinskega vodovoda	0.2	0.3

LEGENDA:

- A,a - odvodni kanal
- B,b - vodovod
- C,c - električni kabli
- D,d - informacijski kabli, telefon
- E,e - jame,kanali
- F,f - plinovod

PRIBLIŽEVANJE INSTALACIJ

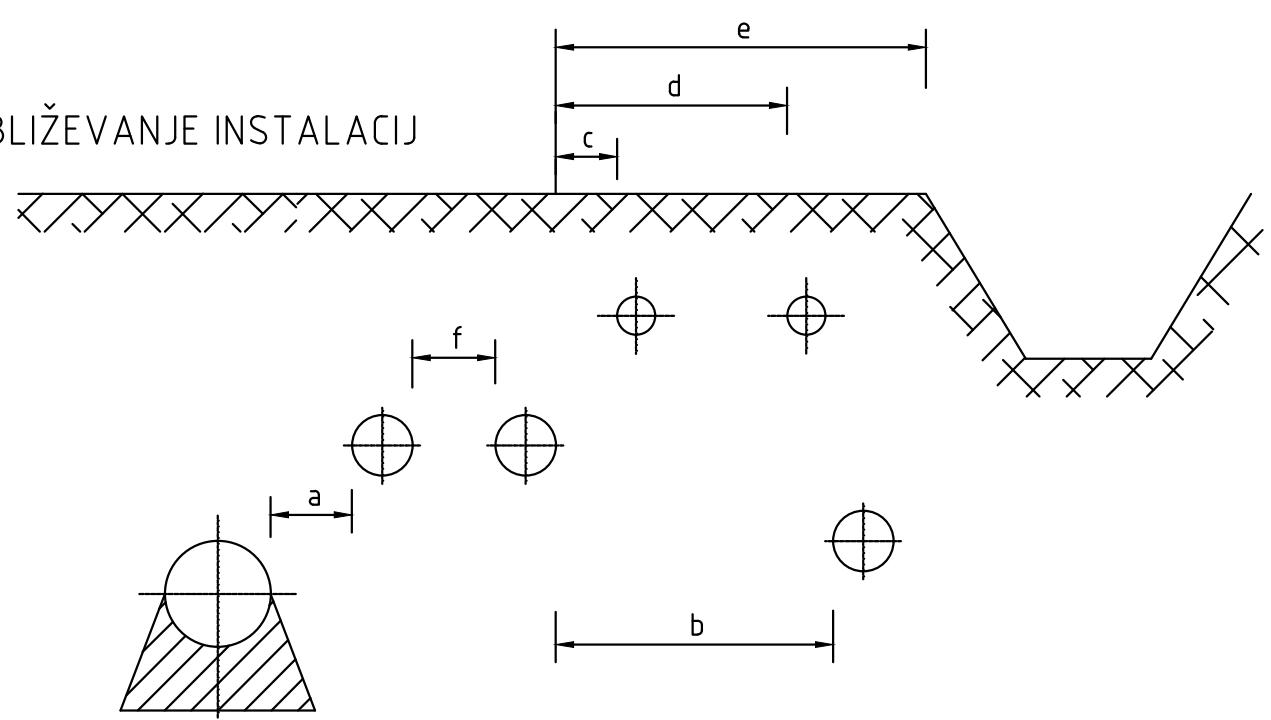

OPOMBA: MERE PREVERITI NA LICU MESTA!